



Radom, 21 marca 2022r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Radomiu**

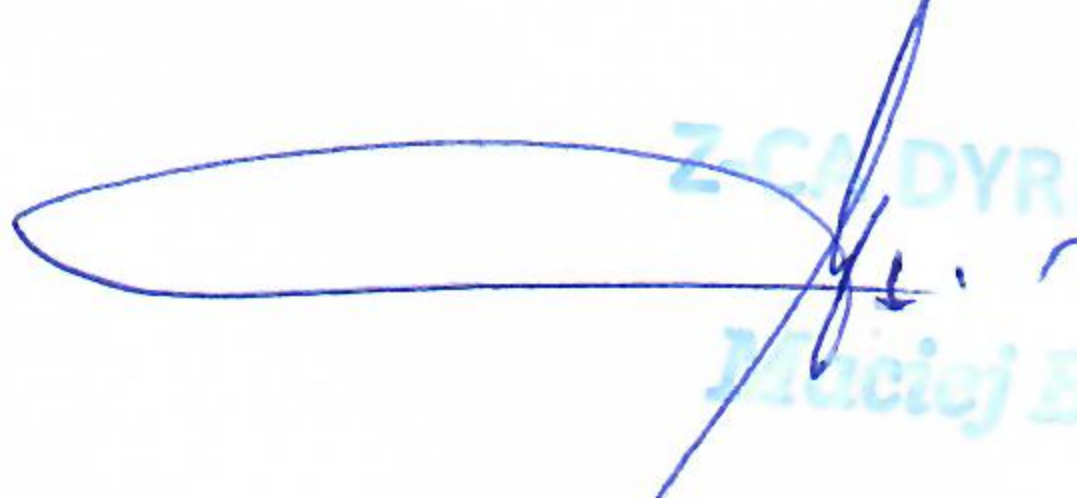
WA.ZUZ.4.4210.97.2022.AK

## **INFORMACJA**

### **o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego**

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm./,

**informuję** o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Bartosza Staszaka – Pełnomocnika Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski złożony do PGW WP Zarządu Zlewni w Radomiu w dniu 8 marca 2022r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód kanału hutniczego za pomocą istniejącego wylotu o średnicy  $\varnothing$  250 mm w km 0+580 (działka nr ew. 155 obręb 0039 Ostrowiec Świętokrzyski) wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, z odcinka ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  
Z CAŁYMI DOKŁADAMI  
Jacek Brzeski