


L1/10

- dł. wykopu/dł. rzeczywista kabla-

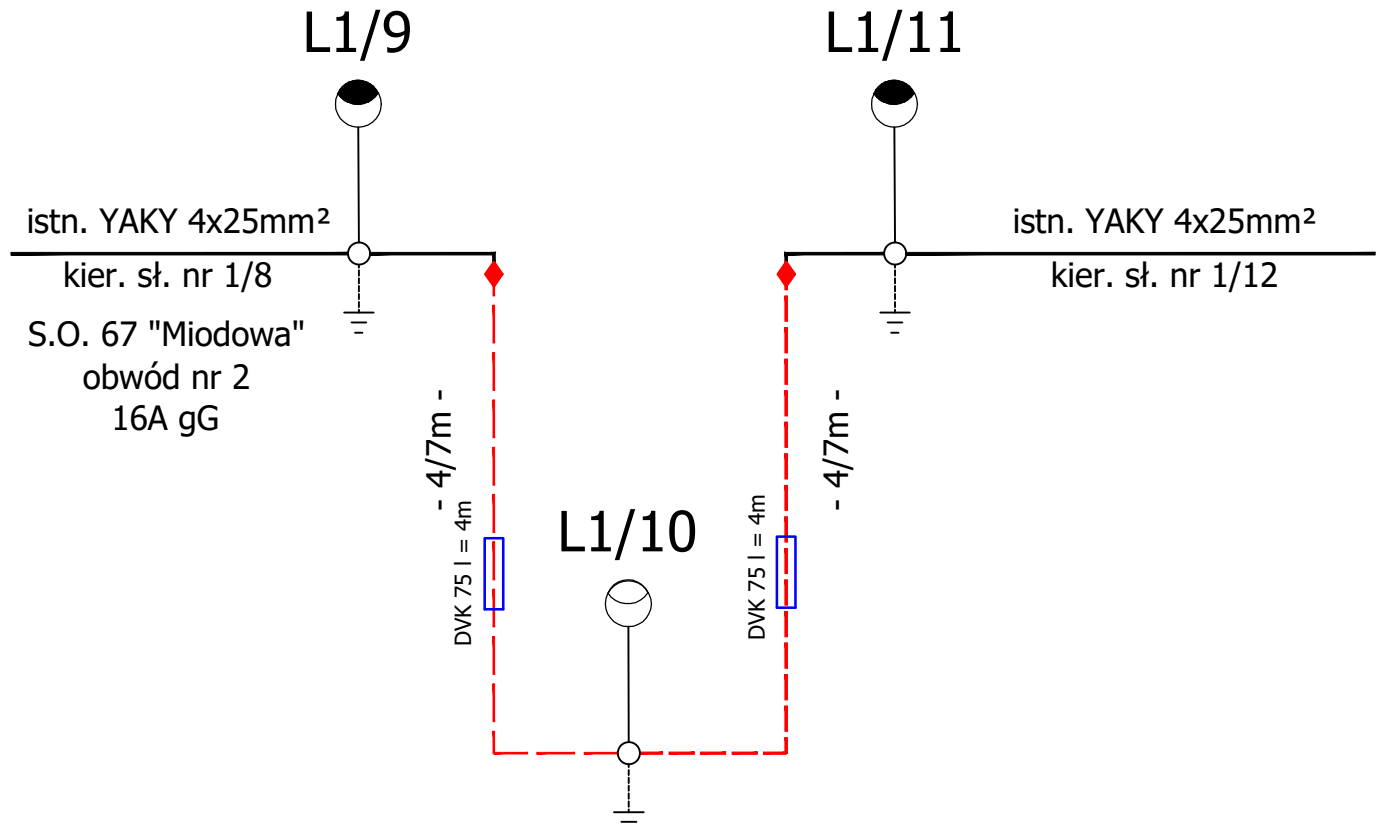

Istniejący słup oświetlenia ulicznego - relokacja

Proj. YAKXs 4x25mm² l = 8(14)m

UKŁAD SIECIOWY TN-C

Ochrona od porażeń: szybkie wyłączenie zasilania

Projektowane elementy zaznaczono kolorem czerwonym

Inwestor: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5; 27-400 Ostrowiec Św. tel. 41 267 21 00; um@um.ostrowiec.pl		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl		
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego				
Nazwa rysunku: Schemat kolizji nr 4 - ul. Miodowa				Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant	Wojciech Sadłós	SWK/0119/PWOE/13 w branży elektrycznej	04.2023	
Data opracowania: Kwiecień 2023		Branża: Elektryczna	Nr rysunku: E-41	